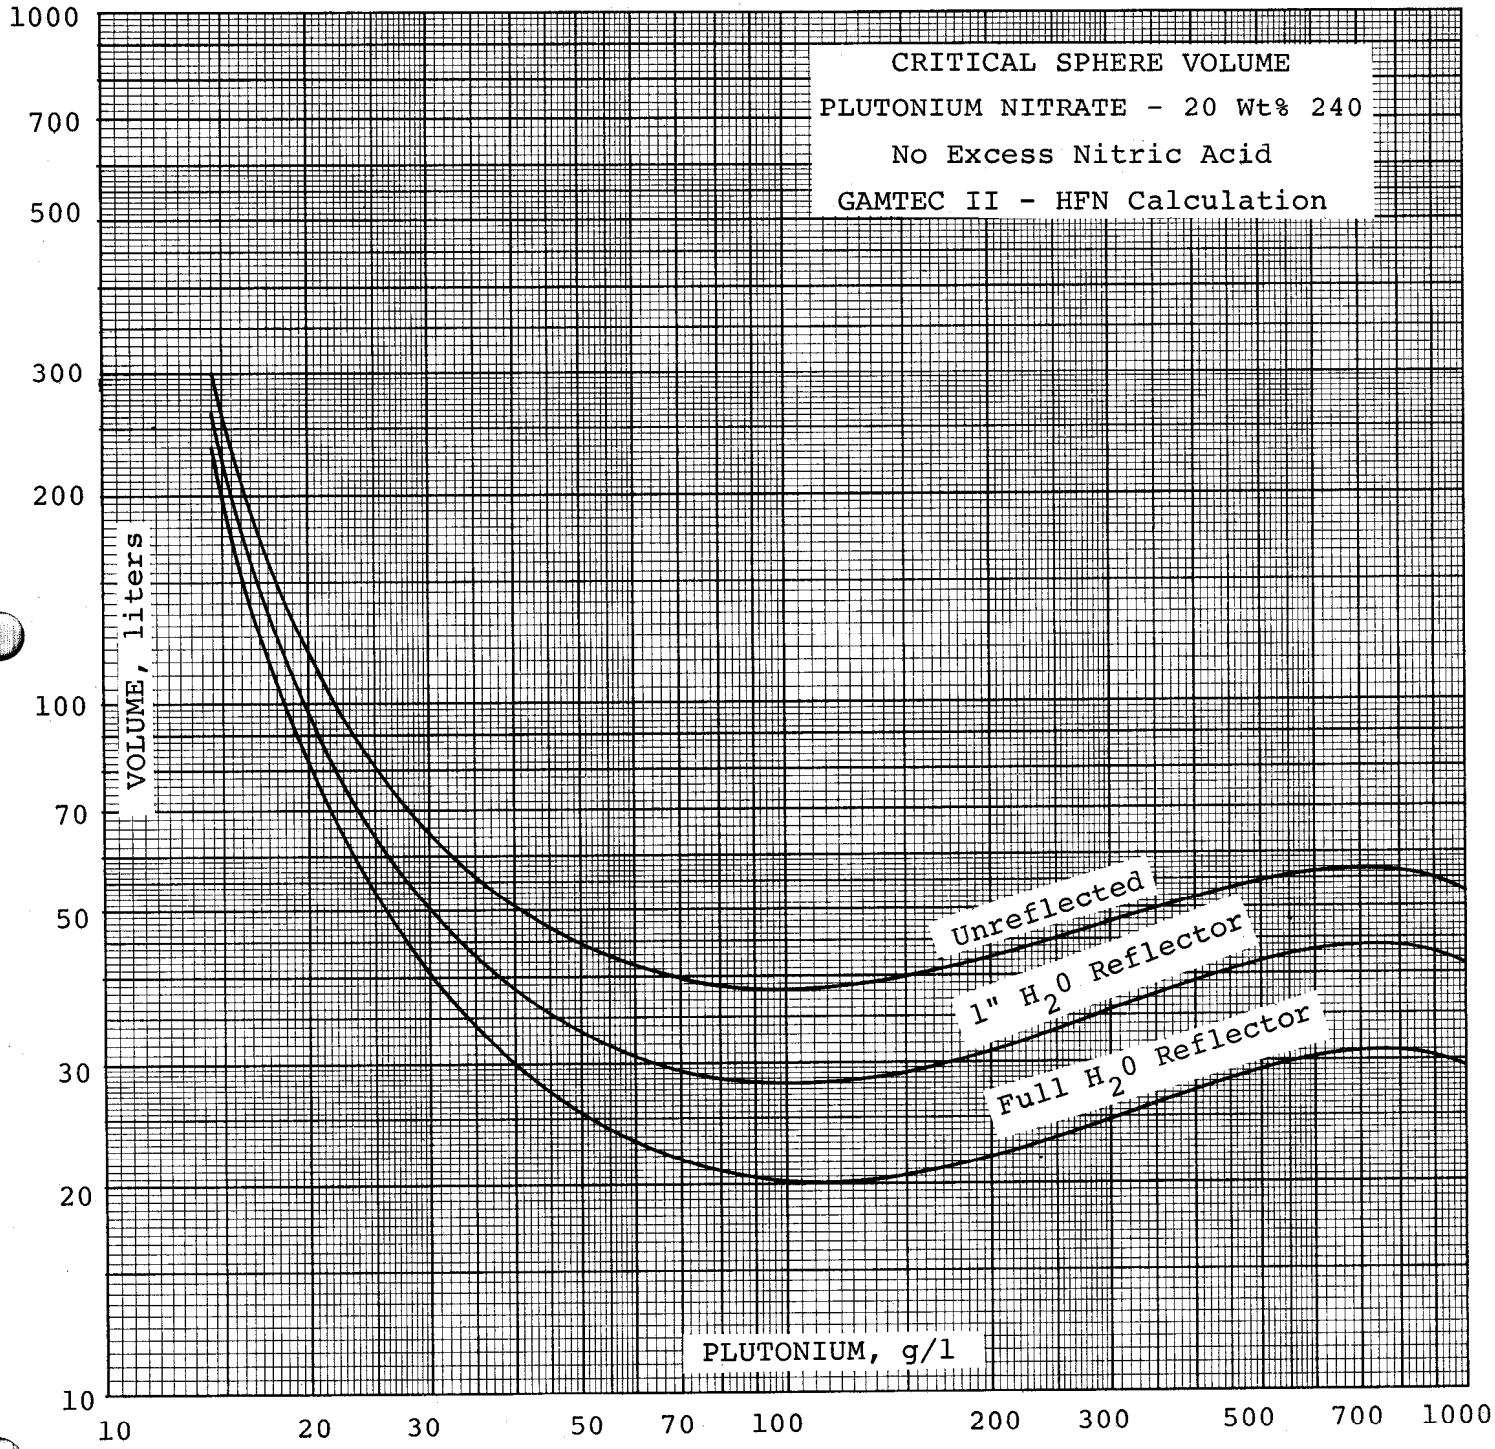
CRITICAL SPHERE VOLUME
PLUTONIUM NITRATE - 20 Wt% 240
No Excess Nitric Acid
GAMTEC II - HFN Calculation
VOLUME, liters
1000
700
500
300
200
100
70
50
30
20
10
Unreflected
1" H_2O Reflector
Full H_2O Reflector
PLUTONIUM, g/l
10
20
30
50
70
100
200
300
500
700
1000