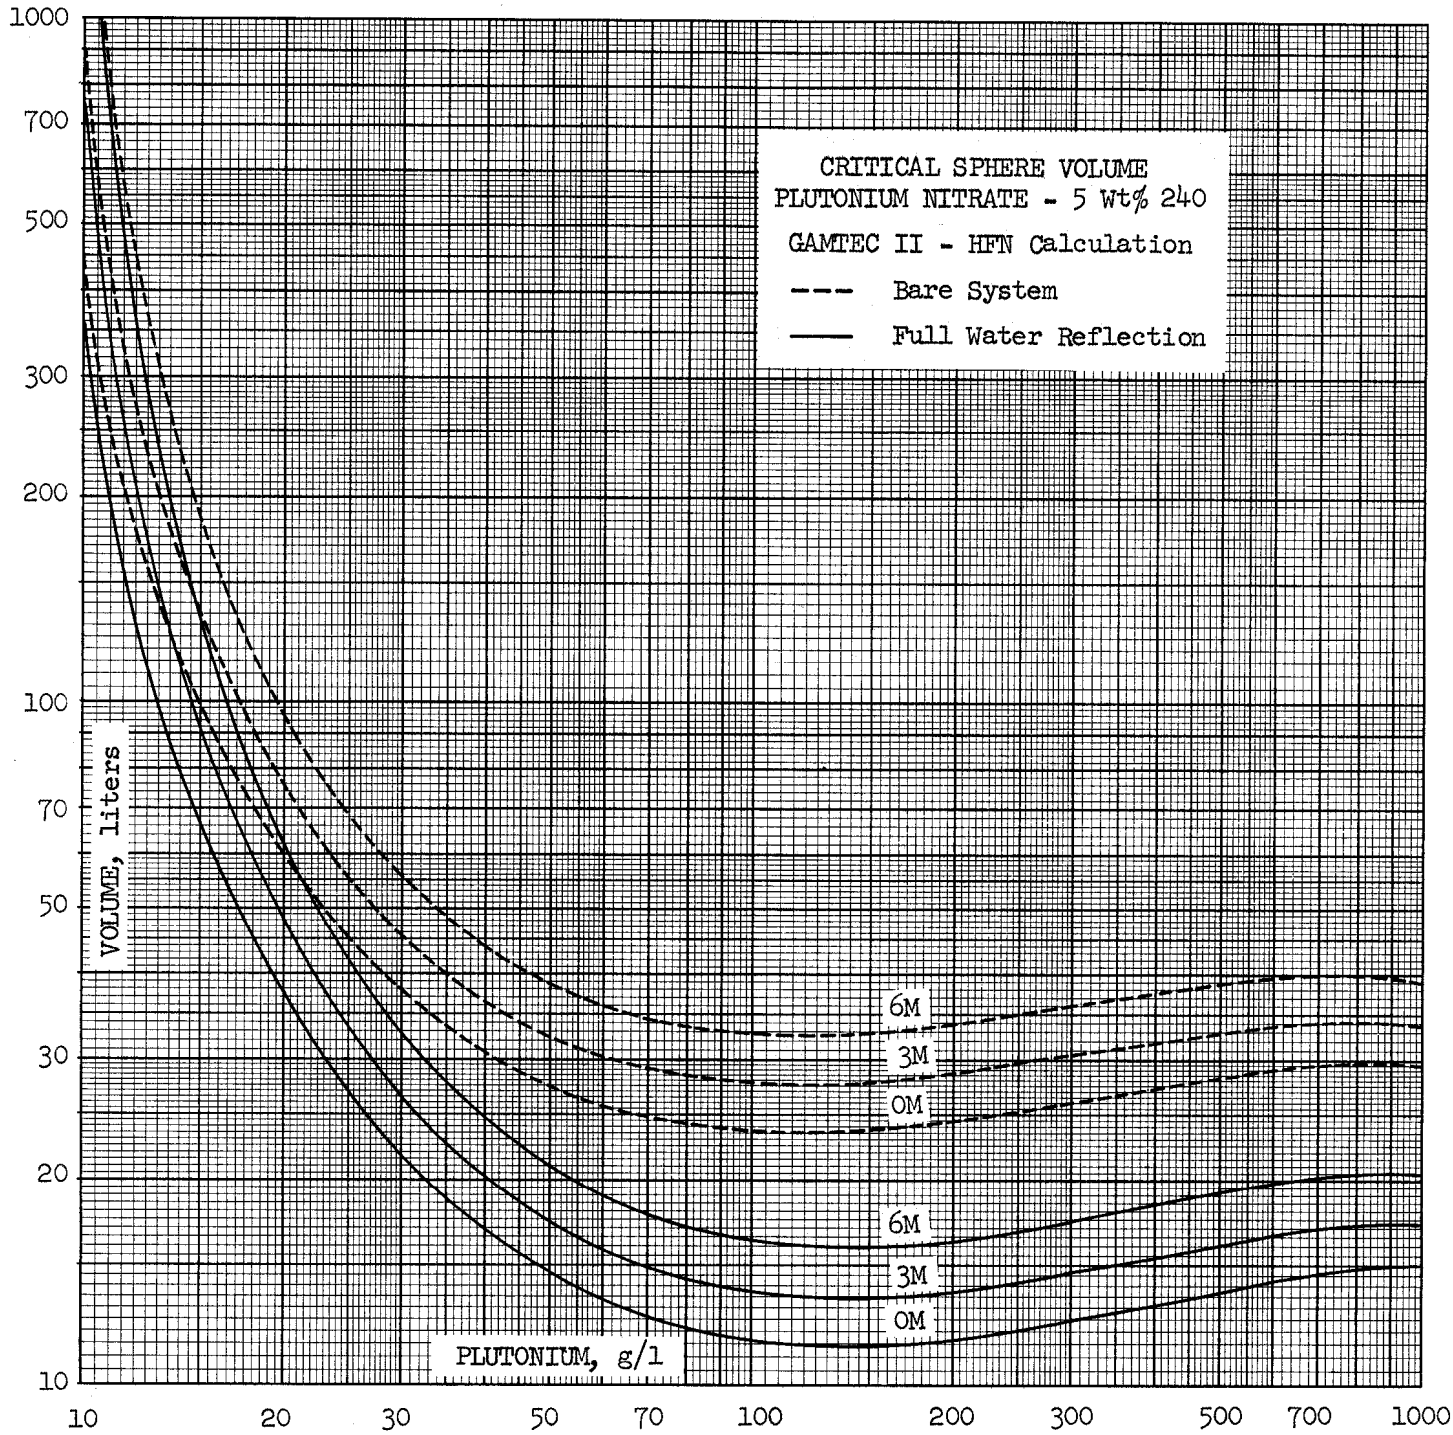
CRITICAL SPHERE VOLUME
PLUTONIUM NITRATE - 5 Wt% 240
GAMTEC II - HFN Calculation
--- Bare System
—— Full Water Reflection
VOLUME, liters
PLUTONIUM, g/l
1000
700
500
300
200
100
70
50
30
20
10
10
20
30
50
70
100
200
300
500
700
1000
6M
3M
OM
6M
3M
OM